


2016 Löscherfolg von Sprinkleranlagen im Brandfall

Über **81%**
der gemeldeten Brände
wurden mit nur
1-2 Sprinklern gelöscht!

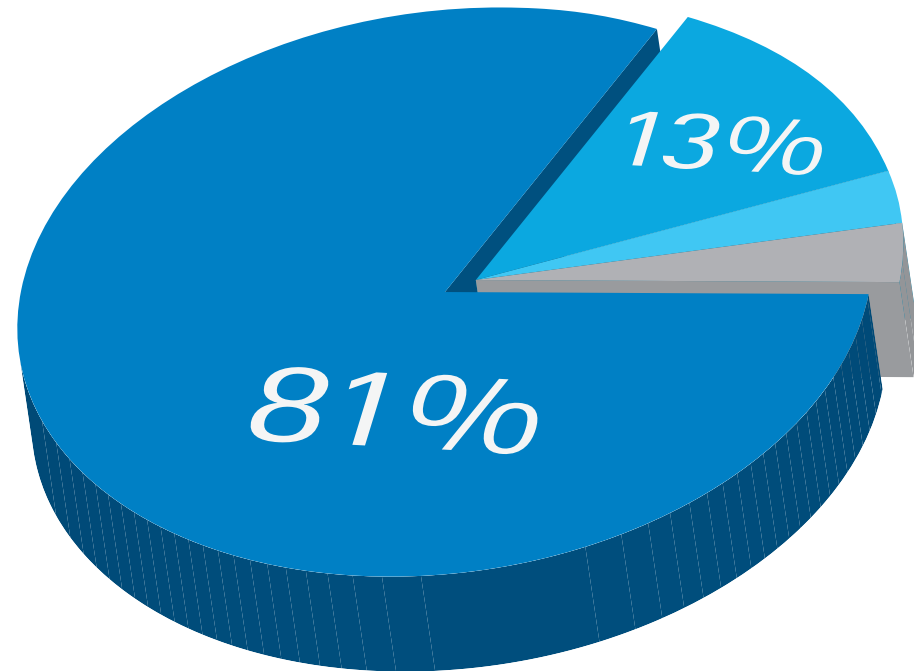

● 1-2 Sprinkler ● 3-5 Sprinkler ● 6-9 Sprinkler ● Keine Angaben